


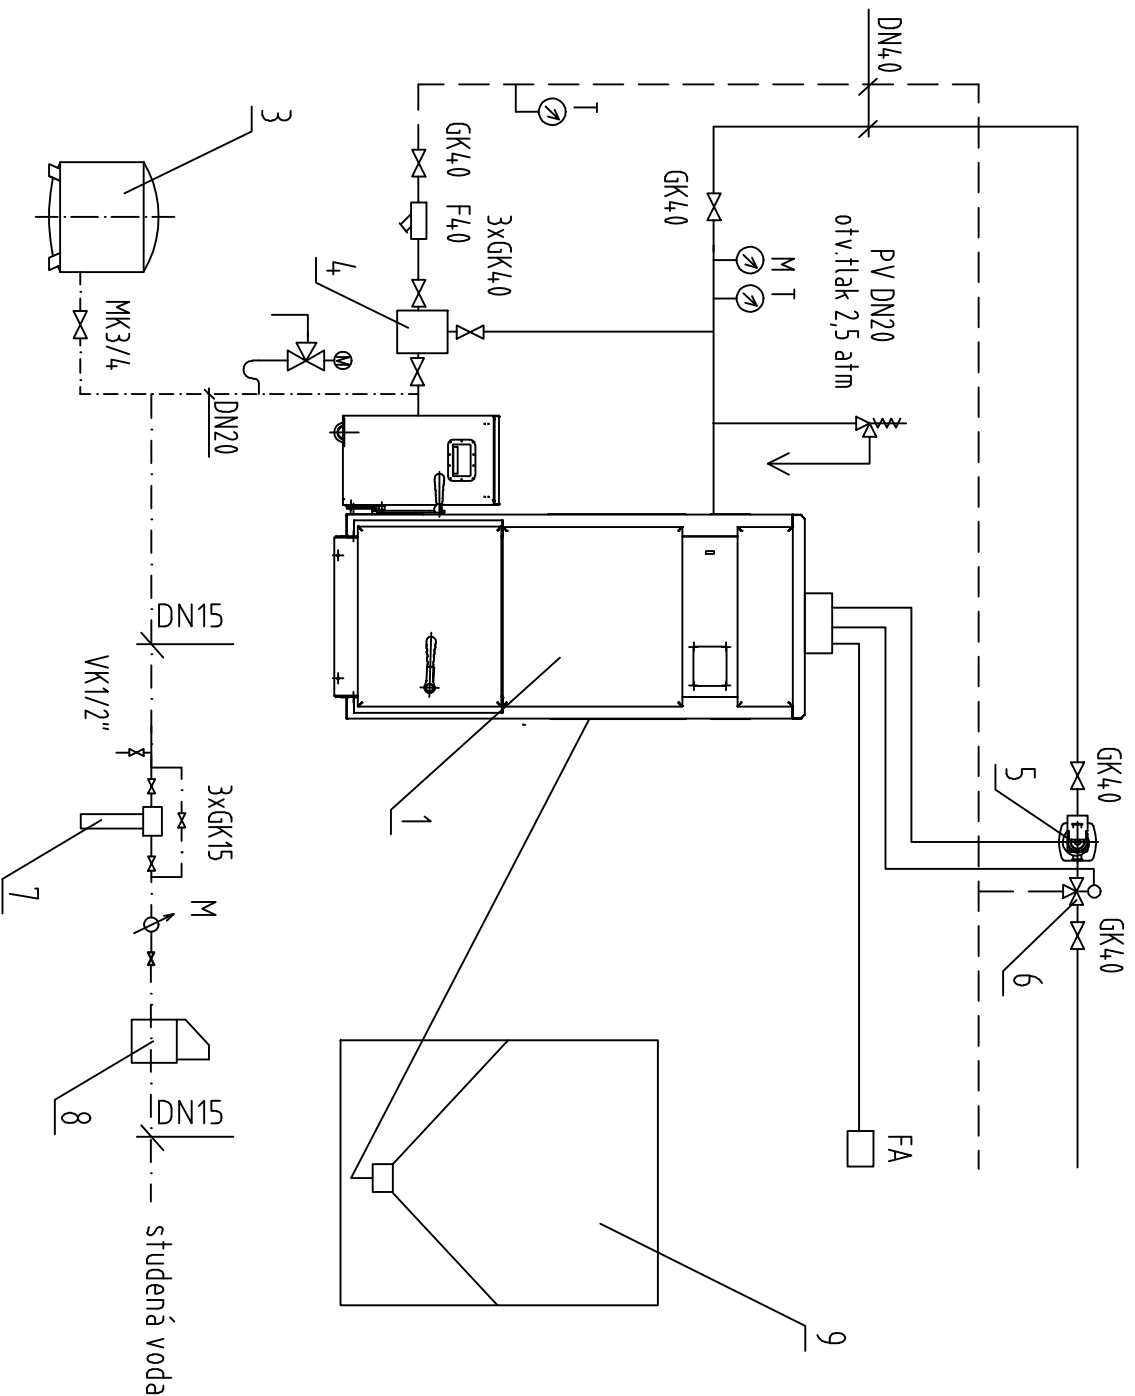

LEGENDA zariadení:

- 1- Kotel na pelety Ponast KP22 line2 výkon 8,5-28,5kW (210W, 230V, 50Hz)
- 2- Super silo 300/250/230 kapacita 5,7 ton peliet
- 3- Expanzná nádobka Reflex NG50/3, objem 50 litrov, pretlak 150 kPa
- 4- Regulačná termostatická jednotka ESBE rada LTC 261,DN32, 55°C
- 5- Obehové čerpadlo Grundfos Magna3 25-60, 65W, 230V
- 6- Trojcestný zmiešavací ventil ESBE VRG 131 DN20,kvs=6,3m3/h so servopohonom ARA 64.1
- 7- Zmäkčovacie zariadenie Filsoft I
- 8-Automatické doplnňovacie zariadenie Filcontrol
- 9-Super silo 300/250/230 kapacita 5,7 t

LEGENDA- vykurovanie:

- vykurovací rozvod - prívod
- vykurovací rozvod - späťotčka
- vykurovací rozvod - poistné potrubie
- studená voda - nové potrubie

- SK- Skúšobný kohút trojcestný
- GK- Gulový kohút
- VK- Vypúšťací kohút
- PV- Poistný ventil
- FA- Snimač vonkajšej teploty
- T- Teplomér
- AOV- Autóm. odvzdušňovací ventil
- MK- Gulový kohút so zařítením
- M- Manometer príložný

ING.ARCH. EUGEN LAKOŠTÍK, autorizovaný architekt, Nám. A. Hlinku 54, 034 01 Ružomberok

NÁZOV AKCIE:
**STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ VYŠNÁ
NA BYTOVÝ DOM - 10 BJ
LIPTOVSKÉ REVÚČE**

VÝKRES:	PROFESIA:
SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE	UK.
INVESTOR:	STUPEŇ:
OBEC LIPTOVSKÉ REVÚČE OKRES RUŽOMBEROK	PPSPaRS

Ved. proj.:	ING.ARCH. LAKOŠTÍK
Zodp. proj.:	ING.ARCH. LAKOŠTÍK
Vypracoval:	JURAJ KULAŠÍK
Dátum:	12.2016
Mierko:	1:N
Zdokozkové číslo:	0611
Formát:	1A4
Číslo výkresu:	4